

Vedlegg 23 Økonomi og gebyr

I 2026 har Luster kommune eit standard årsgebyr på 4 965 kroner. Gebyret er sett saman av eit fastledd på 2 065 kroner og eit variabelt ledd på 19,33 kroner per m³. For utrekning av gebyrstorleik i planperioden er fylgjande føresetnader lagt til grunn:

- **Gjennomsnittsförbruk:** Ein gjennomsnittshusstand er definert som ein bustad med eit bruksareal på 81–250 kvadratmeter. Ein standard bustad har eit estimert förbruk på 150m³ per år.
- **Abonnentar:** Talet på abonnentar er føresett å vere konstant. Det er lagt inn same nivå for nytilknytningar i utrekninga som for 2025.
- **Driftskostnader:** Det er lagt inn driftskostnader som svarer til budsjettet for 2021. Det er vidare lagt til grunn ei flat auke av kostnadene tilsvarande 4% kvart år.

Investeringar: Det er lagt inn nye anlegg med ei levetid på 20, 40 og 80 år. Investeringar for planperioden med avskrivning er skildra i Tabell 1.


Tabell 1: Investeringar med definert avskrivning for planperioden

Levetid	2026	2027	2028	2029	2030
20	216 000	216 000	216 000	216 000	0
40	6 912 000	2 880 000	7 488 000	43 200 000	43 200 000
80	1 064 000	8 948 000	3 168 000	0	0
Sum	8 192 000	12 044 000	10 872 000	43 416 000	43 200 000

Framskrivninga tek utgangspunkt i investeringane i tabell 1, der kostnadene er fordelt etter levetid (20, 40 og 80 år) og investeringsår. Det er i tillegg lagt til grunn ein auke på 4 % i andre driftskostnader. I utrekninga er det lagt til grunn oppdaterte avskrivningstider for både eksisterande anlegg og framtidige investeringar, i tråd med kommunen si eiga gjennomgang i 2026.

Stad	Kategori	Skildring	Sum avløp i 1000	2026	2027	2028	2029	2030			
									Sum	Levetid(år)	Årleg avskrivning
Alle	Utgreing	Forprosjekt separering av fellesavløp	256	128	128				256	80	3
Gaupne	Nybygg		1 440			1 440			1 440	40	36
		Pumpestasjon Roneidsgrandane							0		
									0		
									0		
									0		
			Pumpehus Saur ved barneskulen	432	432				432	40	11
		Avsetning felles reinseanlegg Gaupne/Solvorn	86 400				43 200	43 200	86 400	40	2 160
	Formyng	Øyagata	1 728			1 728			1 728	80	22
Hafslo	Formyng	Pumpestasjon Hestnes 1	1 440	1 440					1 440	40	36
		Pumpestasjon Hestnes 2	1 440		1 440				1 440	40	36
		Pumpestasjon Hestnes 3	1 440			1 440			1 440	40	36
		Pumpestasjon Hestnes 4	1 440			1 440			1 440	40	36
Indre Hafslo	Nybygg	Nytt reinseanlegg Lundshaugen	2 880	2 880					2 880	40	72
		Utbygging VAC-nett mot Lundshaugen	1 440			1 440			1 440	80	18
Jostedal	Formyng	Infiltrasjonsanlegg ved skulen/barnehagen	1 440			1 440			1 440	40	36
Luster komm	Formyng	Overvaking pumpestasjonar	864	216	216	216	216		864	20	43
	Nybygg	Pumpestasjon kryss Bolsfjad	1 440		1 440				1 440	40	36
		Pumpestasjon Skjolden sentrum	1 440			1 440			1 440	40	36
Skjolden	Formyng	Pumpestasjon Sagøy	288			288			288	40	7
	Nybygg	Pumpestasjon Frås	2 160	2 160					2 160	40	54
Solvorn	Utgreing	Forprosjekt Solvorn/Gaupne reinseanlegg	1 440	720	720				1 440	80	18
			6 300		6 300				6 300	80	79
	Formyng	Lyngmo - Galden									
		Galden - utbetring hagbrekk	2 016	216	1 800				2 016	80	25
	Sum		117 724	8 192	12 044	10 872	43 416		117 724		
				9 000	9 000	4 000	4 000				
	Budsjett i økonomiplanen 2026-2030							7 000			

Figur 1: Avskrivning per prosjekt i handlingsplanen 2026-2030

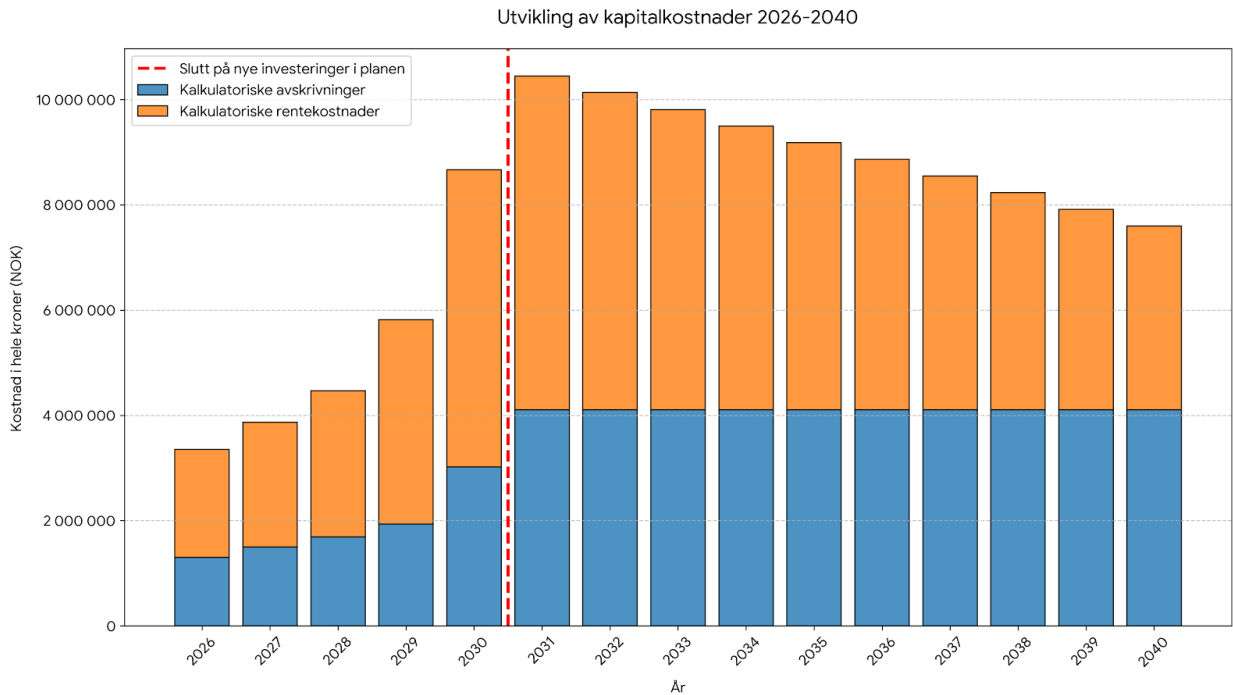

Figur 2: Estimert påverknad på kapitalkostnadene av avløpsinvesteringar

Rentebelastning: Utgangspunktet kjem frå i Kommunalbanken sine budsjettrenter. Ifølgje desse retningslinjene skal kalkylerenta vere 3-månaders NIBOR pluss eit påslag på 0,7 % i omkostningar. For 2026 utgjer dette 3,97 % + 0,7 % = 4,67 %. Venta endring i rentesituasjon er skildra i Tabell 2


Tabell 2: Venta renteendring for første del av planperioden.

År	3 mnd NIBOR	Tillegg	Forventet rente
2026	3,97	0,70	4,67
2027	3,81	0,70	4,51
2028	3,78	0,70	4,48
2029	3,78	0,70	4,48
2030	3,77	0,70	4,47

Samla sett gjev desse vilkåra ei utvikling i avløpsgebyret for første del av planperioden som skildra i Tabell 3 og Figur 3.

Tabell 3: Talfesta grunnlag for utvikling i avløpsgebyret for første del av planperioden.

	Årsgebyr	Driftskostnader	Indirekte kostnader	Avskrivingskostnader	Rente-kostnader	Dekningsgrad
2025	4 767	5 659 077	213 471	1 176 585	1 616 660	112 %
2026	4 965	5 702 375	252 645	1 302 146	2 051 788	107 %
2027	5 025	5 873 447	260 224	1 499 046	2 366 430	101 %
2028	5 088	6 049 650	268 031	1 693 696	2 775 559	95 %
2029	5 917	6 291 636	278 752	1 931 296	3 883 796	96 %
2030	7 530	6 543 302	289 902	3 022 096	5 644 042	97 %
2031	8 777	6 805 034	301 498	4 102 096	6 345 575	99 %

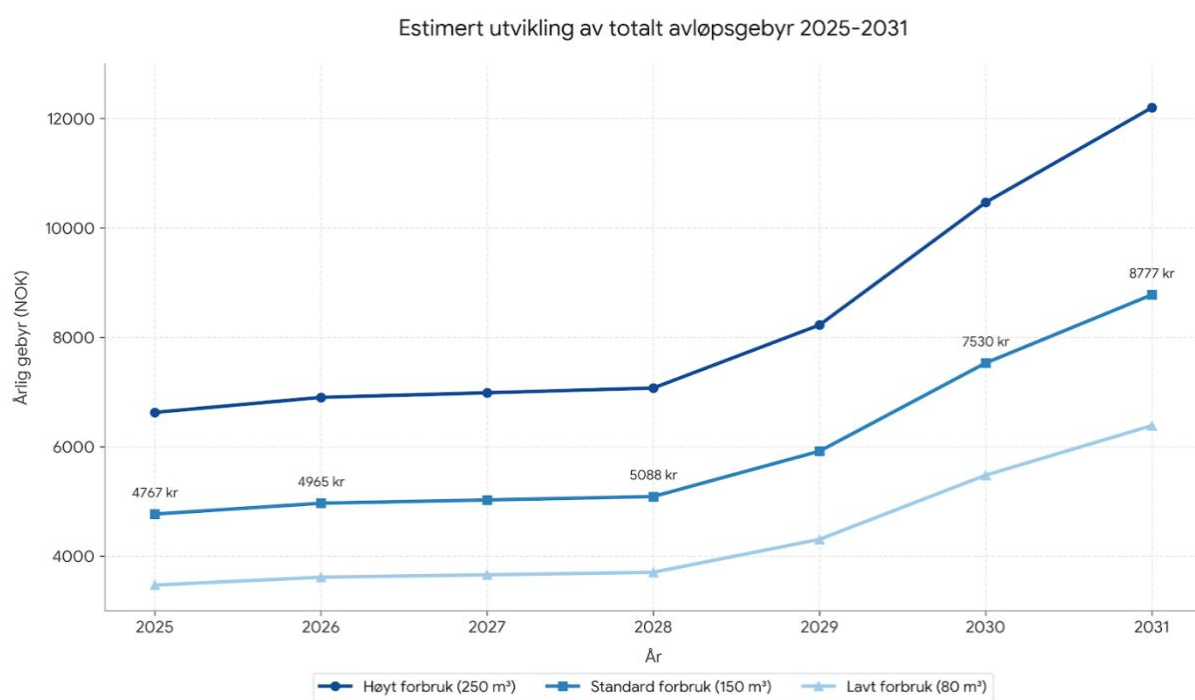

Figur 3: Utvikling av avløpsgebyret for første del av planperioden for ulike abonnemnt